



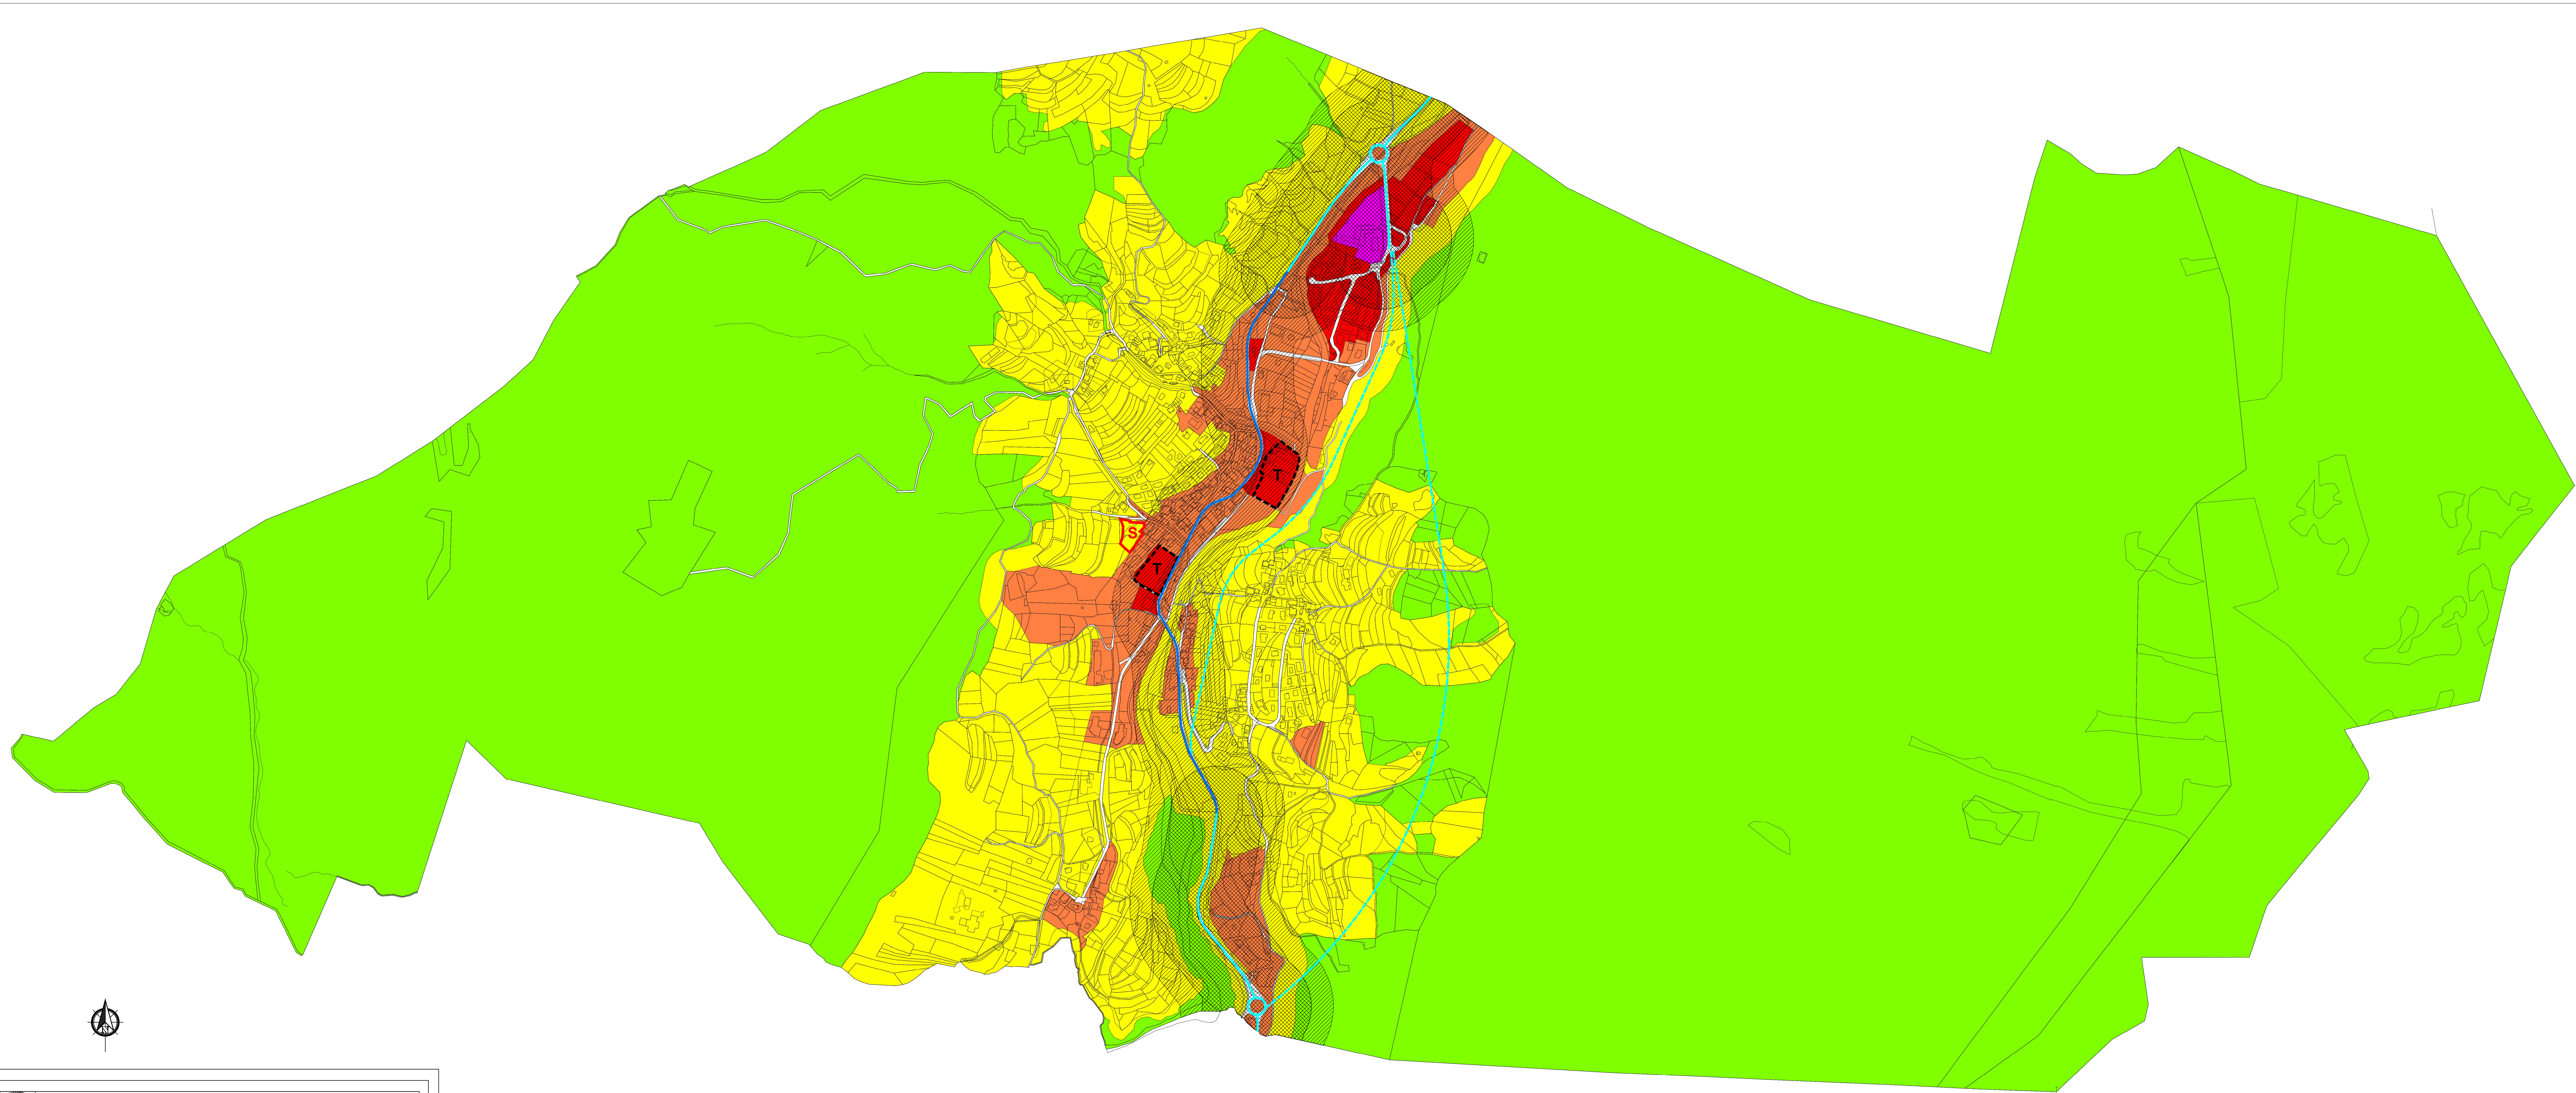

PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

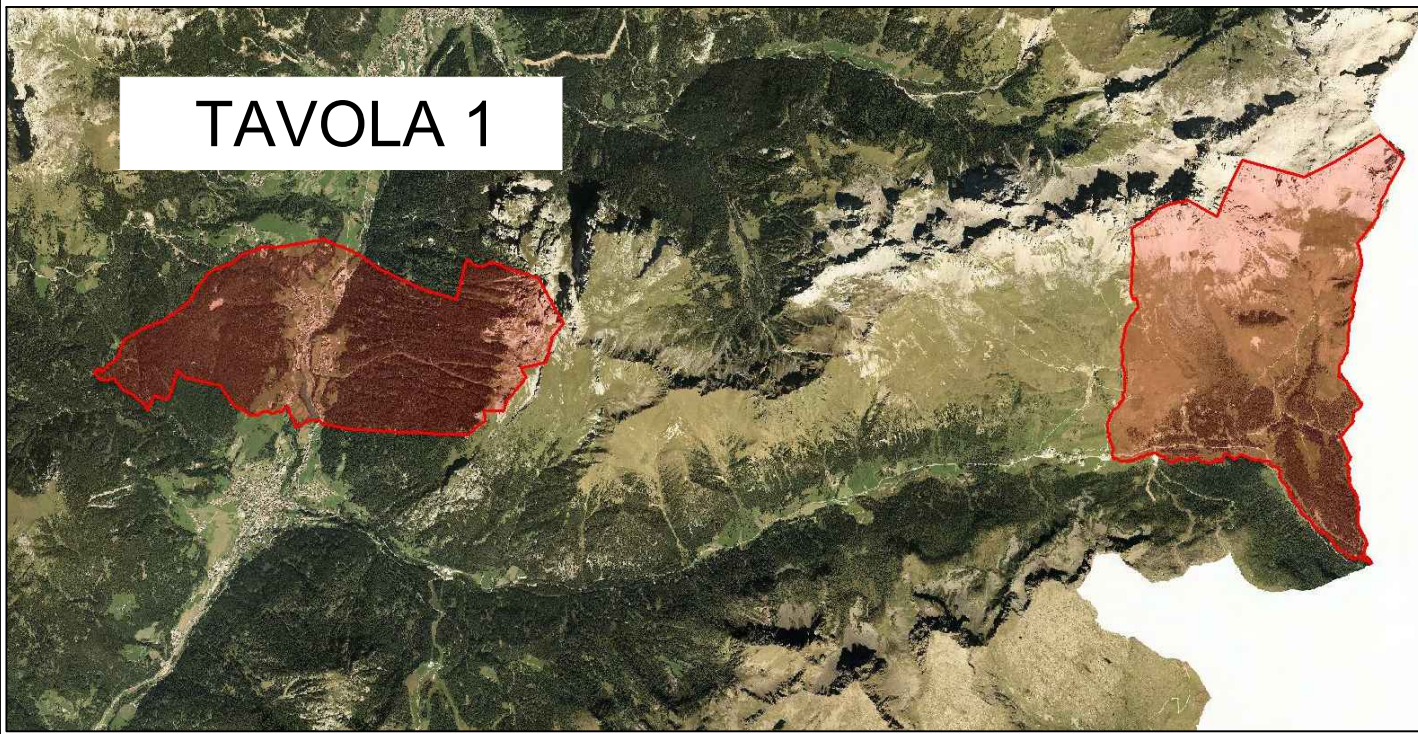

Elaborato						Tecnico Competente in Acustica dott. ing. Pietro Maini					
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA SORAGA I						OPINIONE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO 14/11/1997 P. MAINI					
00	10/07/25	Rev. 0	PM	PM	PM						
revisione	data	descrizione	elaborato	progettato	verificato						
scala	1:5.000	n° elaborato	1	nome file	Tavola 1.pdf						
Ingegneria & acustica PIETRO MAINI						via del Garda, 46 - 38068 ROVERETO (TN) - www.pietromaini.it					

LIMITI DI IMMISSIONE PER STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI			Ampiezza Fascia m	Altri ricettori		Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo			
TABELLA 2 D.P.R. n 142/2004				Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)		
	C Extraurbana sec. Tipo Cb		Fascia A	100	70	60	50	40	
			Fascia B	50	65	55	50	40	
	D Urbana di scorrimento Tipo Db		Fascia B	100	65	55	50	40	
	E Urbana di quartiere F Extraurbana e Urbana locale	Valori di immissione di Tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 applicati secondo la classificazione acustica						50	40

*per le scuole vale solo il limite diurno.

	IPOTESI ALTERNATIVE DI TRACCIATO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI SORAGA Extraurbana sec. Tipo C2	La Fascia B di pertinenza stradale sarà determinata ai sensi del DPR 142/2004 successivamente alla definizione del tracciato di progetto della nuova circoscrivallazione
---	--	--

*per le scuole vale solo il limite diurno.

	IPOTESI ALTERNATIVE DI TRACCIATO della CIRCONVALLAZIONE DI SORAGA Extraurbana sec. Tipo C2	La Fascia B di pertinenza stradale sarà determinata ai sensi del DPR 142/2004 successivamente alla definizione del tracciato di progetto della nuova circoscrizione.
--	--	--

LEGENDA		VALORI LIMITE ASSOLUTI	L _{den} DIURNO	L _{notte} NOTTURNO
CLASSE ACUSTICA D.P.C.M. 14/11/97				
	CLASSE I	Limite di emissione [dB(A)]	45	35
		Limite di immissione [dB(A)]	50	40
	CLASSE II	Limite di emissione [dB(A)]	50	40
		Limite di immissione [dB(A)]	55	45
	CLASSE III	Limite di emissione [dB(A)]	55	45
		Limite di immissione [dB(A)]	60	50
	CLASSE IV	Limite di emissione [dB(A)]	60	50
		Limite di immissione [dB(A)]	65	55
	CLASSE V	Limite di emissione [dB(A)]	65	55
		Limite di immissione [dB(A)]	70	60
	CLASSE VI	Limite di emissione [dB(A)]	65	65
		Limite di immissione [dB(A)]	70	70
	AREE SCI*	Limite di emissione [dB(A)]	60	50
		Limite di immissione [dB(A)]	65	55
	RICETTORI SENSIBILI (scuole, case di cura e di riposo)			
	AREE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE			

* Alle aree scistiche si applicano i limiti della CLASSE IV, solamente nei periodi di attività degli impianti di risalita. Nei restanti periodi dell'anno, in assenza di funzionamento degli impianti, valgono i limiti corrispondenti alla classe acustica assegnata.